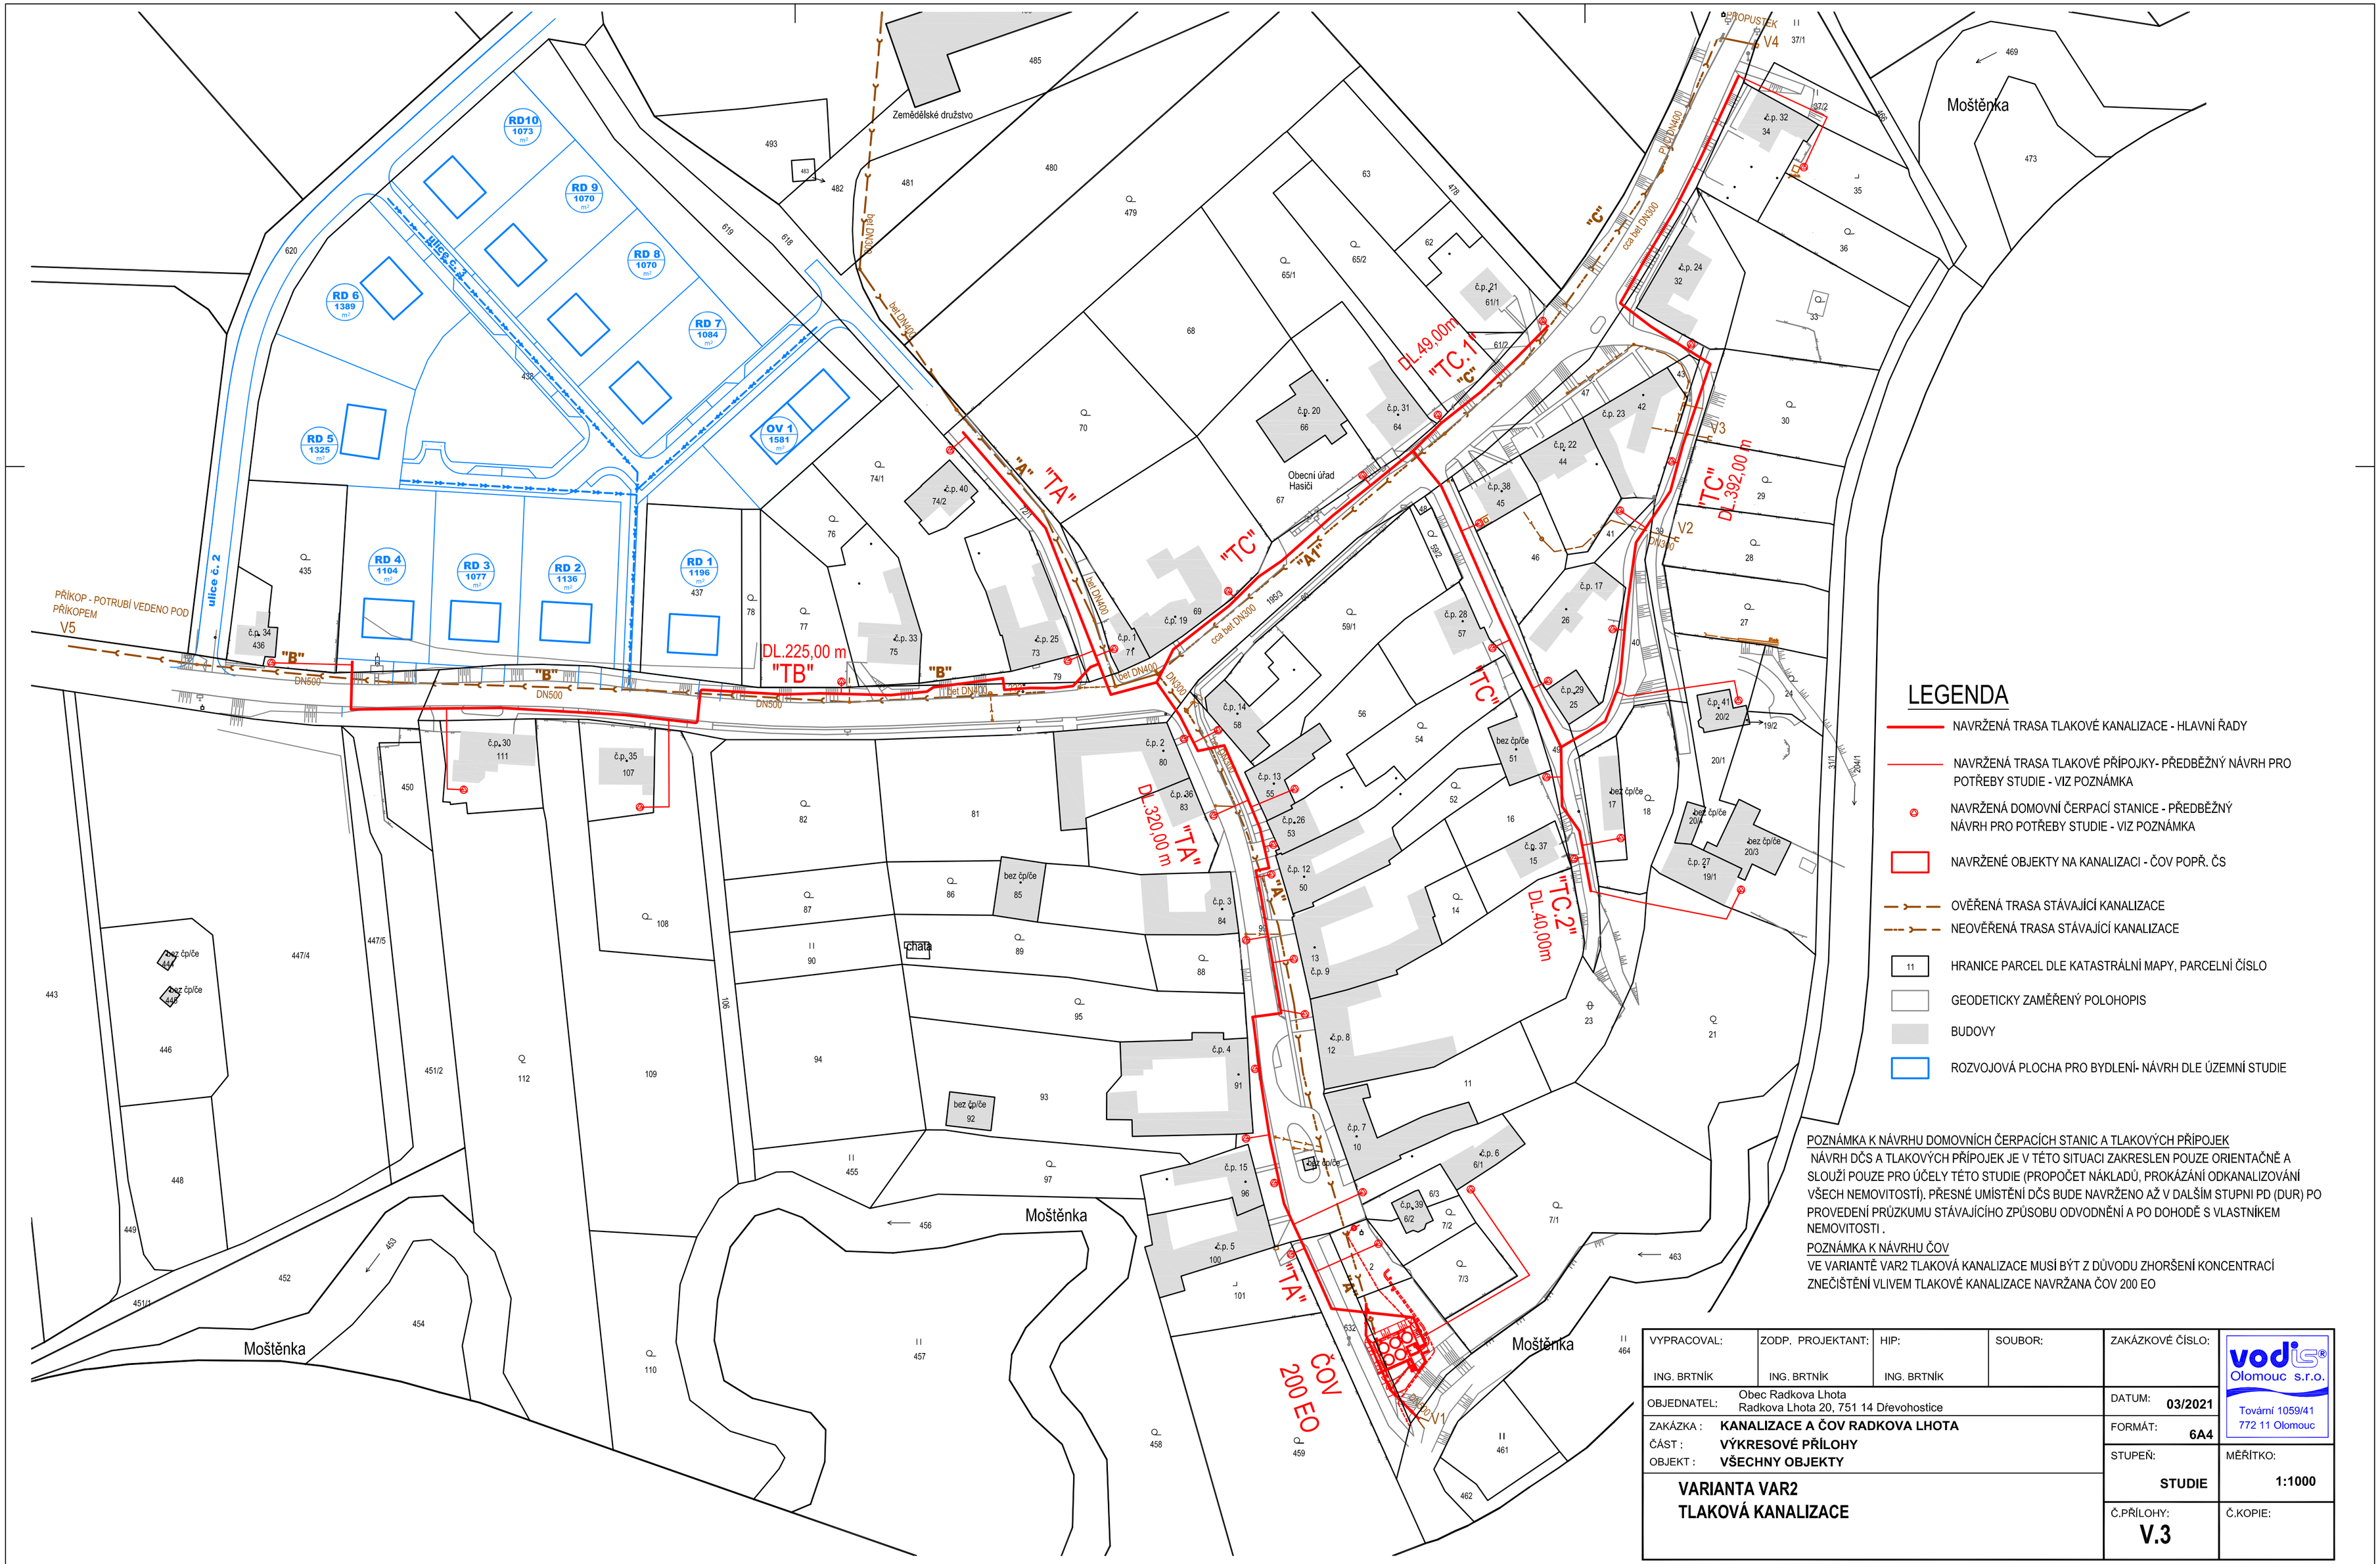

LEGENDA

- NAVRŽENÁ TRASA TLAKOVÉ KANALIZACE - HLAVNÍ ŘADY
- NAVRŽENÁ TRASA TLAKOVÉ PŘÍPOJKY- PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRO POTŘEBY STUDIE - VIZ POZNÁMKA
- NAVRŽENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE - PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRO POTŘEBY STUDIE - VIZ POZNÁMKA
- NAVRŽENÉ OBJEKTY NA KANALIZACI - ČOV POPŘ. ČS
- OVĚŘENÁ TRASA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NEOVĚŘENÁ TRASA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- 11 — HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY, PARCELNÍ ČÍSLO
- GEODETICKY ZAMĚŘENÝ POLOHOPIS
- BUDOVY
- ROZVOJOVÁ PLOCHA PRO BYDLENÍ- NÁVRH DLE ÚZEMNÍ STUDIE

POZNÁMKA K NÁVRHU DOMOVNÍCH ČERPACÍCH STANIC A TLAKOVÝCH PŘÍPOJEK

NÁVRH DČS A TLAKOVÝCH PŘÍPOJEK JE V TÉTO SITUACI ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ A SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY TÉTO STUDIE (PROPOČET NÁKLADŮ, PROKÁZÁNÍ ODKANALIZOVÁNÍ VŠECH NEMOVITOSTÍ). PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DČS BUDE NAVRŽENO AŽ V DALŠÍM STUPNI PD (DUR) PO PROVEDENÍ PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU ODVODNĚNÍ A PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM NEMOVITOSTI .

POZNÁMKA K NÁVRHU ČOV

VE VARIANTĚ VAR2 TLAKOVÁ KANALIZACE MUSÍ BÝT Z DŮVODU ZHORŠENÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠTĚNÍ VLIVEM TLAKOVÉ KANALIZACE NAVRŽANA ČOV 200 EO

VYPRACOVAL: ING. BRTNÍK	ZODP. PROJEKTANT: ING. BRTNÍK	HIP: ING. BRTNÍK	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	vodis® Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL:	Obec Radkova Lhota Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice			DATUM: 03/2021	
ZAKÁZKA :	**KANALIZACE A ČOV RADKOVA LHOTA**			FORMÁT: 6A4	
ČÁST :	**VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY**			STUPEŇ: STUDIE	MĚŘÍTKO: 1:1000
OBJEKT :	**VŠECHNY OBJEKTY**				
VARIANTA VAR2 TLAKOVÁ KANALIZACE				Č.PŘÍLOHY: **V.3**	Č.KOPIE: